


Существующая схема водоснабжения  
г. Усть-Лабинска МО Усть-Лабинское ГП Усть-Лабинского района  
М 1:5 000

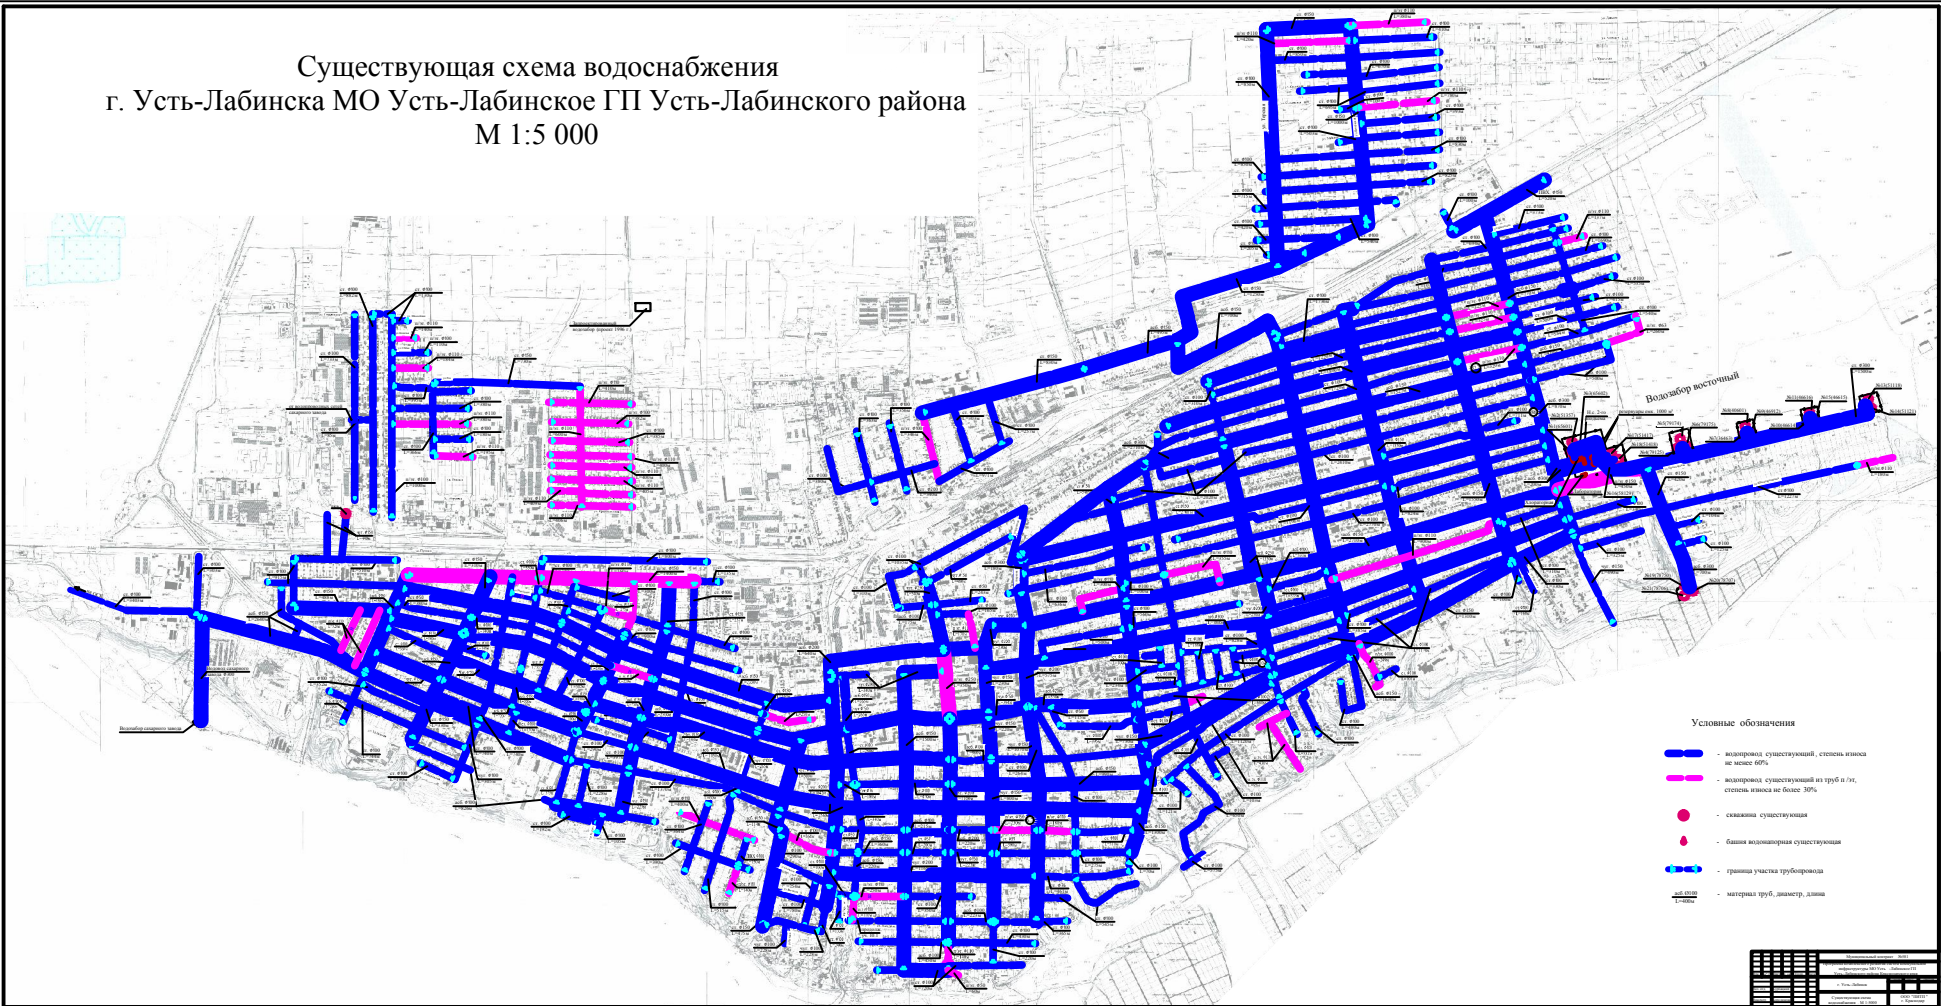

Условные обозначения

- водовод существующий, степень износа не более 40%
- водовод существующий из труб и т.п., степень износа не более 30%
- скважина существующая
- база водометрная существующая
- граница участка трубопровода
- материал труб, диаметр, длина

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Водовод существующий, степень износа не более 40%	км	12,5
2	Водовод существующий из труб и т.п., степень износа не более 30%	км	15,0
3	Скважина существующая	шт.	1
4	База водометрная существующая	шт.	15
5	Граница участка трубопровода	шт.	100
6	Материал труб, диаметр, длина	шт.	100